


Oslony do czujników temperatury TWS

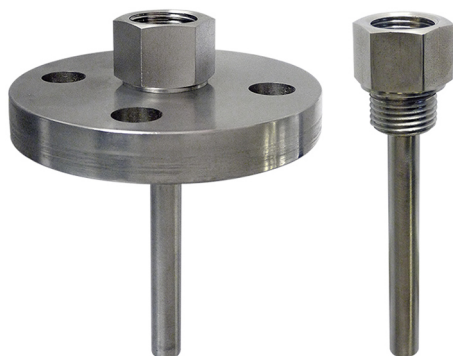


- Korpus : spawana rura
- AISI 316 L, PVC, PPH, PVDF
- Przyłącze :
Gwint 1/2" BSP lub NPT, 3/4" NPT
Kołnierz DN 32, DN 40, DN 50

ZASTOSOWANIE

Oslona do czujników temperatury jest rurowym przewodnikiem ciepłym zaprojektowanym w celu odizolowania czujnika od cieczy procesowej. Jej zastosowanie zalecane jest w razie ryzyka skorodowania czujnika. Umożliwia także wymianę lub kalibrację urządzenia bez konieczności zatrzymywania procesu.

CHARAKTERYSTYKA I KODY REFERENCYJNE

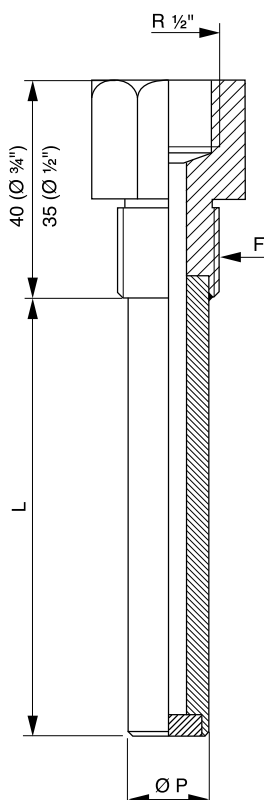

Model

Rodzaj przyłącza (F)

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | Gwint BSP 1/2 " (T=27) |
| 2 | Gwint NPT 1/2 " (T=27) |
| 3 | Gwint 3/4 " (T=30) |
| 31 | Kołnierz DN 32 PN 10/16 |
| 41 | Kołnierz DN 40 PN 10/16 |
| 51 | Kołnierz DN 50 PN 10/16 |
| 32 | Kołnierz DN 32 ANSI 150 lbs |
| 42 | Kołnierz DN 40 ANSI 150 lbs |
| 52 | Kołnierz DN 50 ANSI 150 lbs |
| x | (Pozostałe na zapytanie) |

Materiał

- | | |
|---|------------|
| I | AISI 316 L |
| P | PVC |
| H | PPH |
| V | PVDF |

Długość osłony (L)

- | | |
|-----|-----------------|
| xxx | od 50 do 500 mm |
|-----|-----------------|

Średnica rury AISI (Ø P)

- | | |
|----|-----------------|
| 10 | 10 x 1 mm |
| 12 | 12 x 1 mm |
| 13 | 13,71 x 2,24 mm |
| 14 | 14 x 1 mm |
| 21 | 21,3 x 2,8 mm |

Średnica rury tworzywowej (Ø P)

- | | |
|----|-------------|
| 12 | 12 x 1,8 mm |
| 16 | 16 x 2 mm |

TWS	1	I	xxx	10	12
-----	---	---	-----	----	----

Zgodność CE Urządzenie spełnia wymogi prawne aktualnych Dyrektyw Europejskich.

BAMO POLSKA

ul. Obywatelska 128/152/8 · 94-104 Łódź
Nr tel. +48 42 236 70 09 www.bamopolska.pl
info@bamopolska.pl

Oslony do czujników
temperatury
TWS

02-01-2020

D-635.01-PL-AA

TE

635-01 /1